


01 PLANTA BAIXA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


ESCALA: 1:1.000

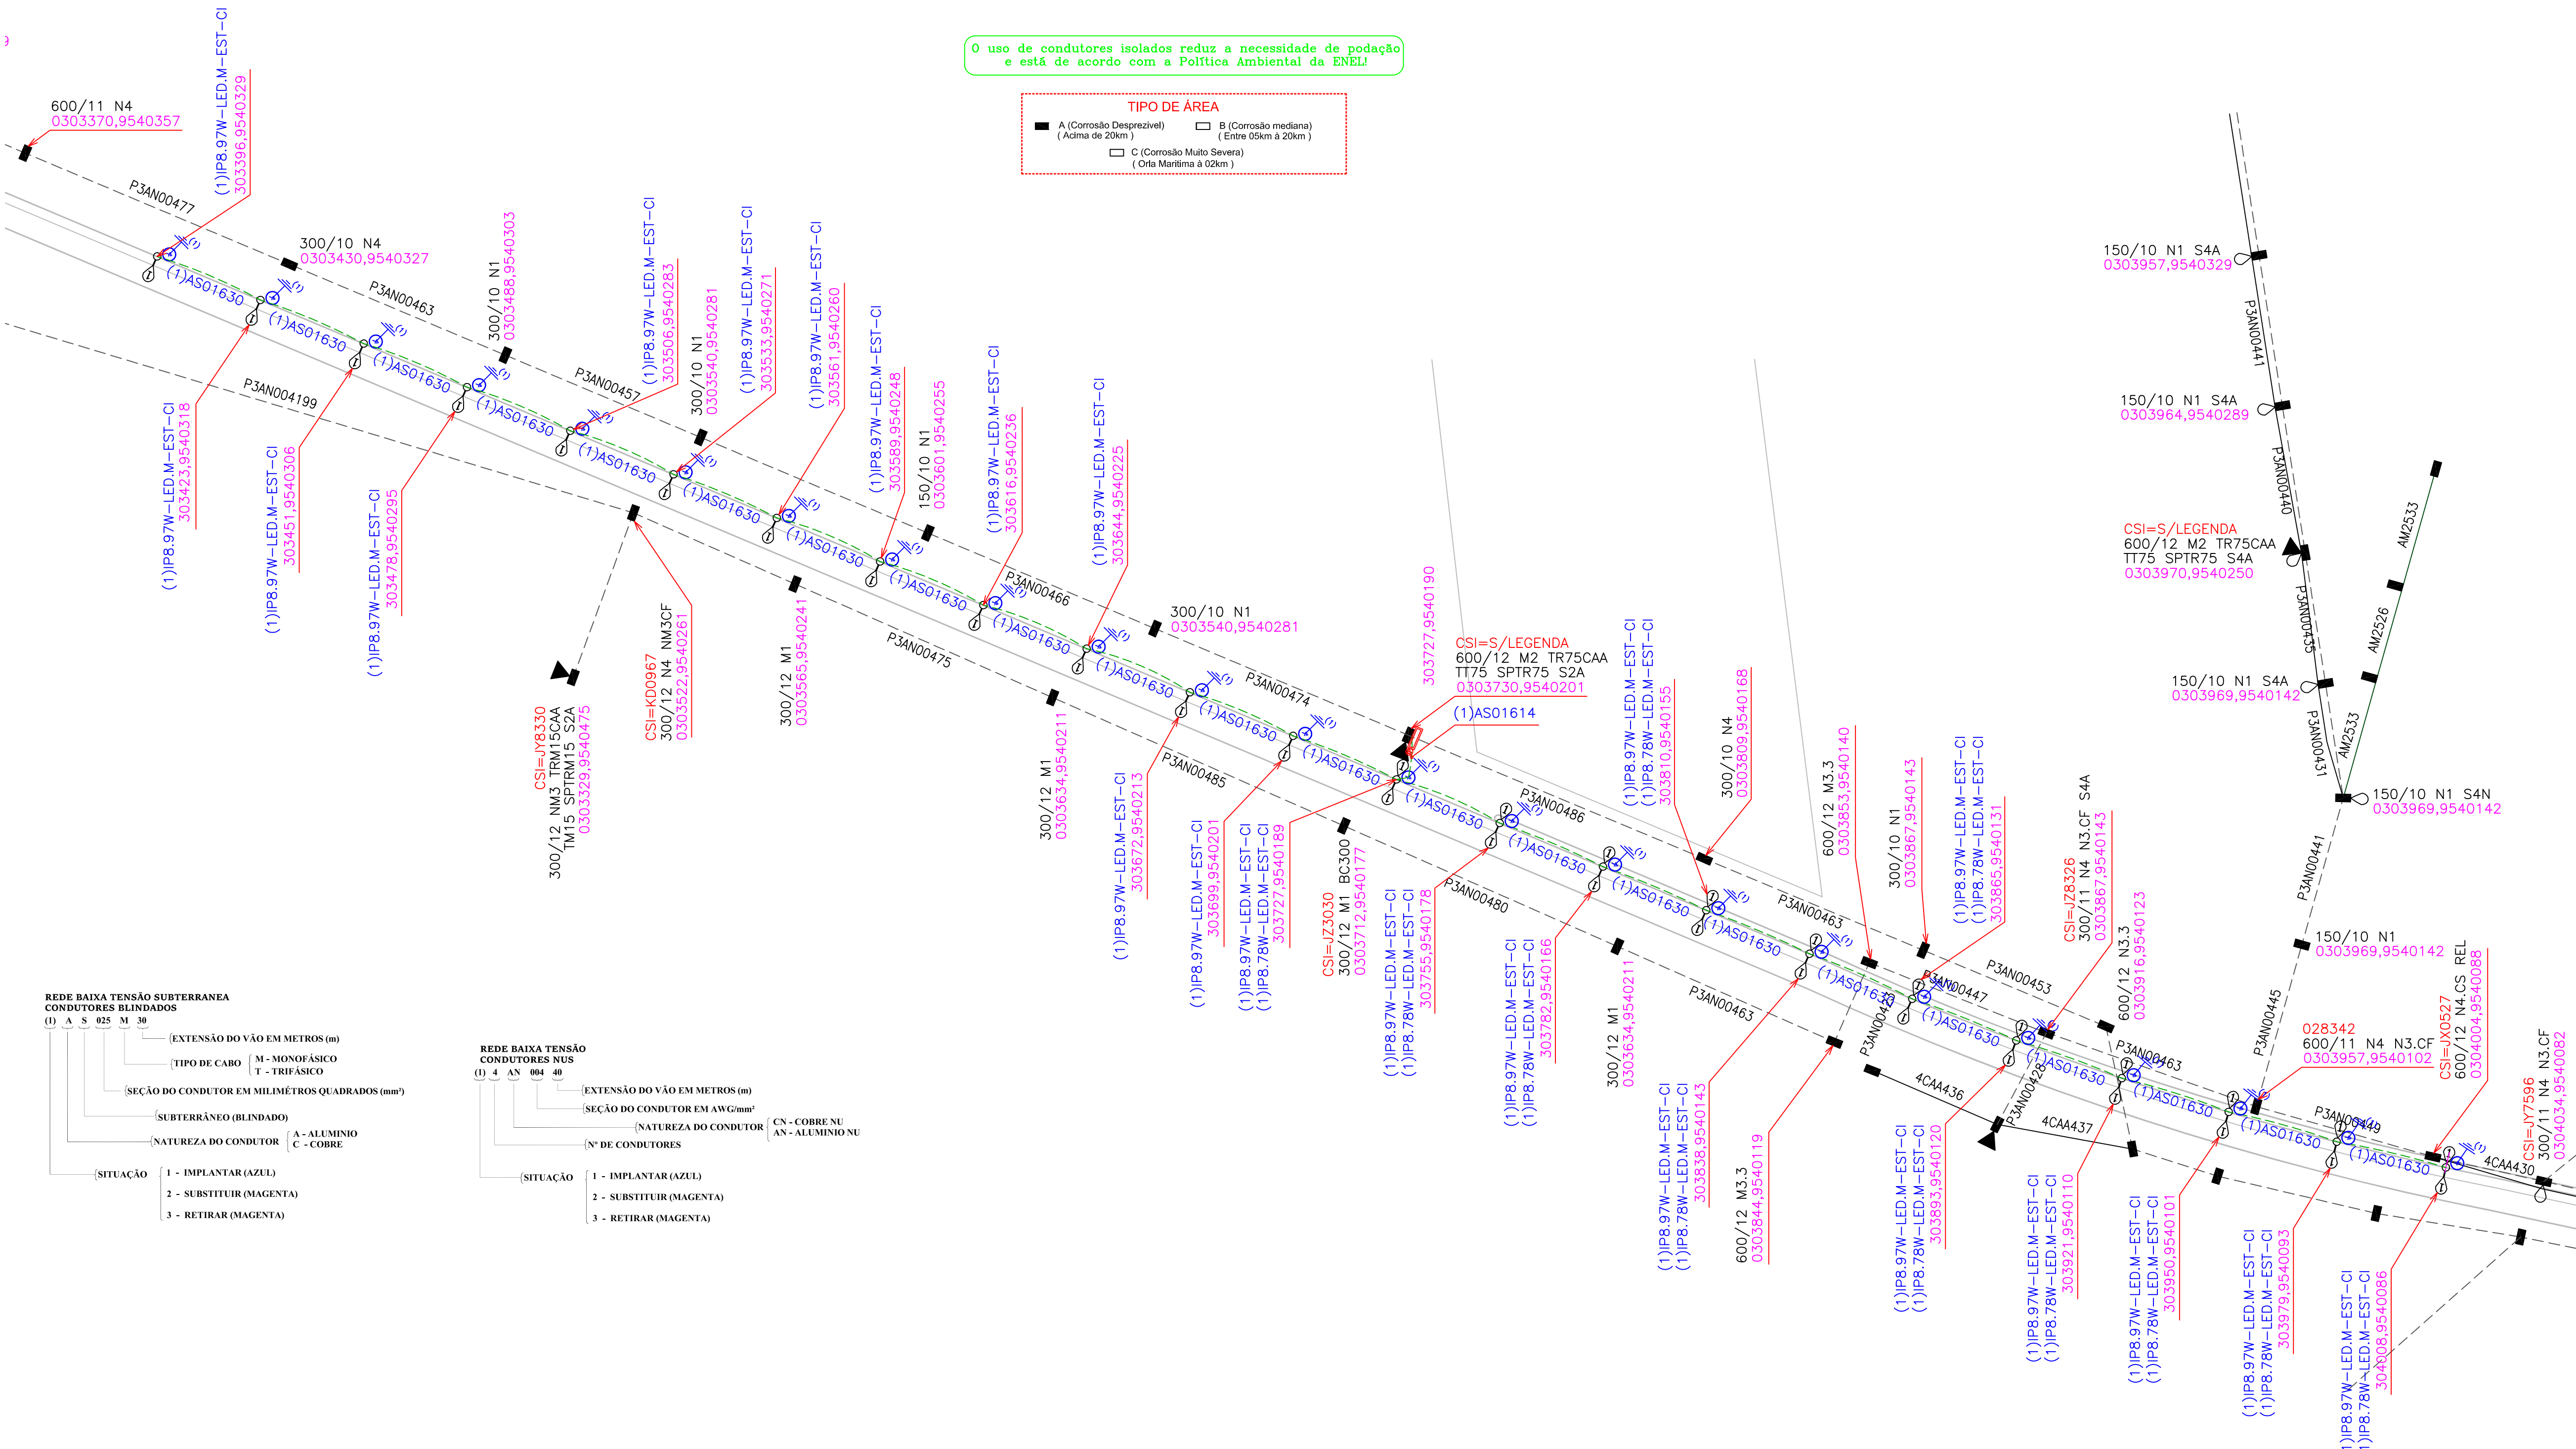

02 DIAGRAMA UNIFILAR

ESCALA: 1:1.000

ESCALA: 1:1.000

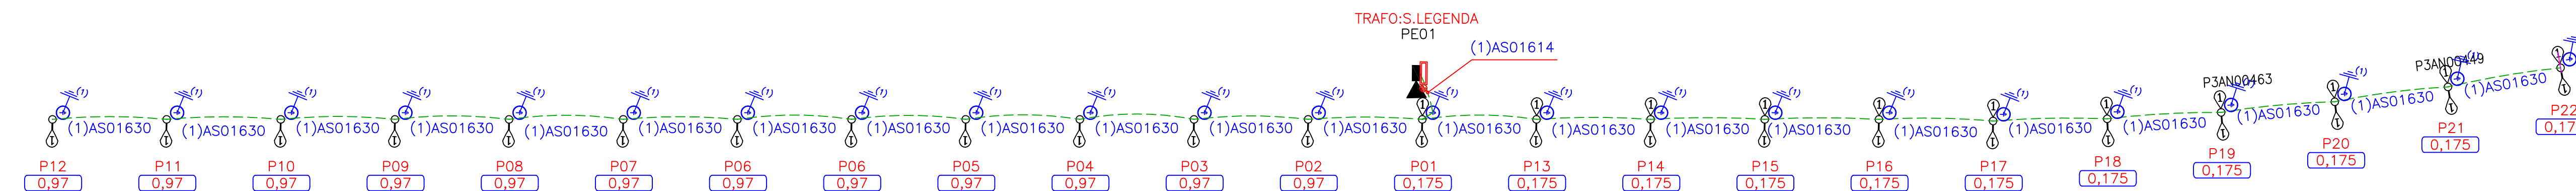



02 CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO

Feito em: 02/08/2022

Dados do projeto				Queda de tensão				Tipo de Condutor	Queda de tensão				Observações
Fonte	Carga	Pot. (Kw/h)	Comp. (m)	FP	Pot. (Kw)	Pot. (Kw)	Pot. (Kw)		Unidade	No trecho	Acumulado	Queda	
F	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
CD-IP 04	PE01	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
TRAMO 01	PE01	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE01	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE02	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE03	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE04	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE05	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE06	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE07	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE08	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE09	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE10	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE11	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE12	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE13	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE14	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE15	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE16	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE17	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE18	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE19	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE20	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE21	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90
PE22	0,97	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90


03 DETALHES CONSTRUTIVOS

ESCALA: 1:1.000

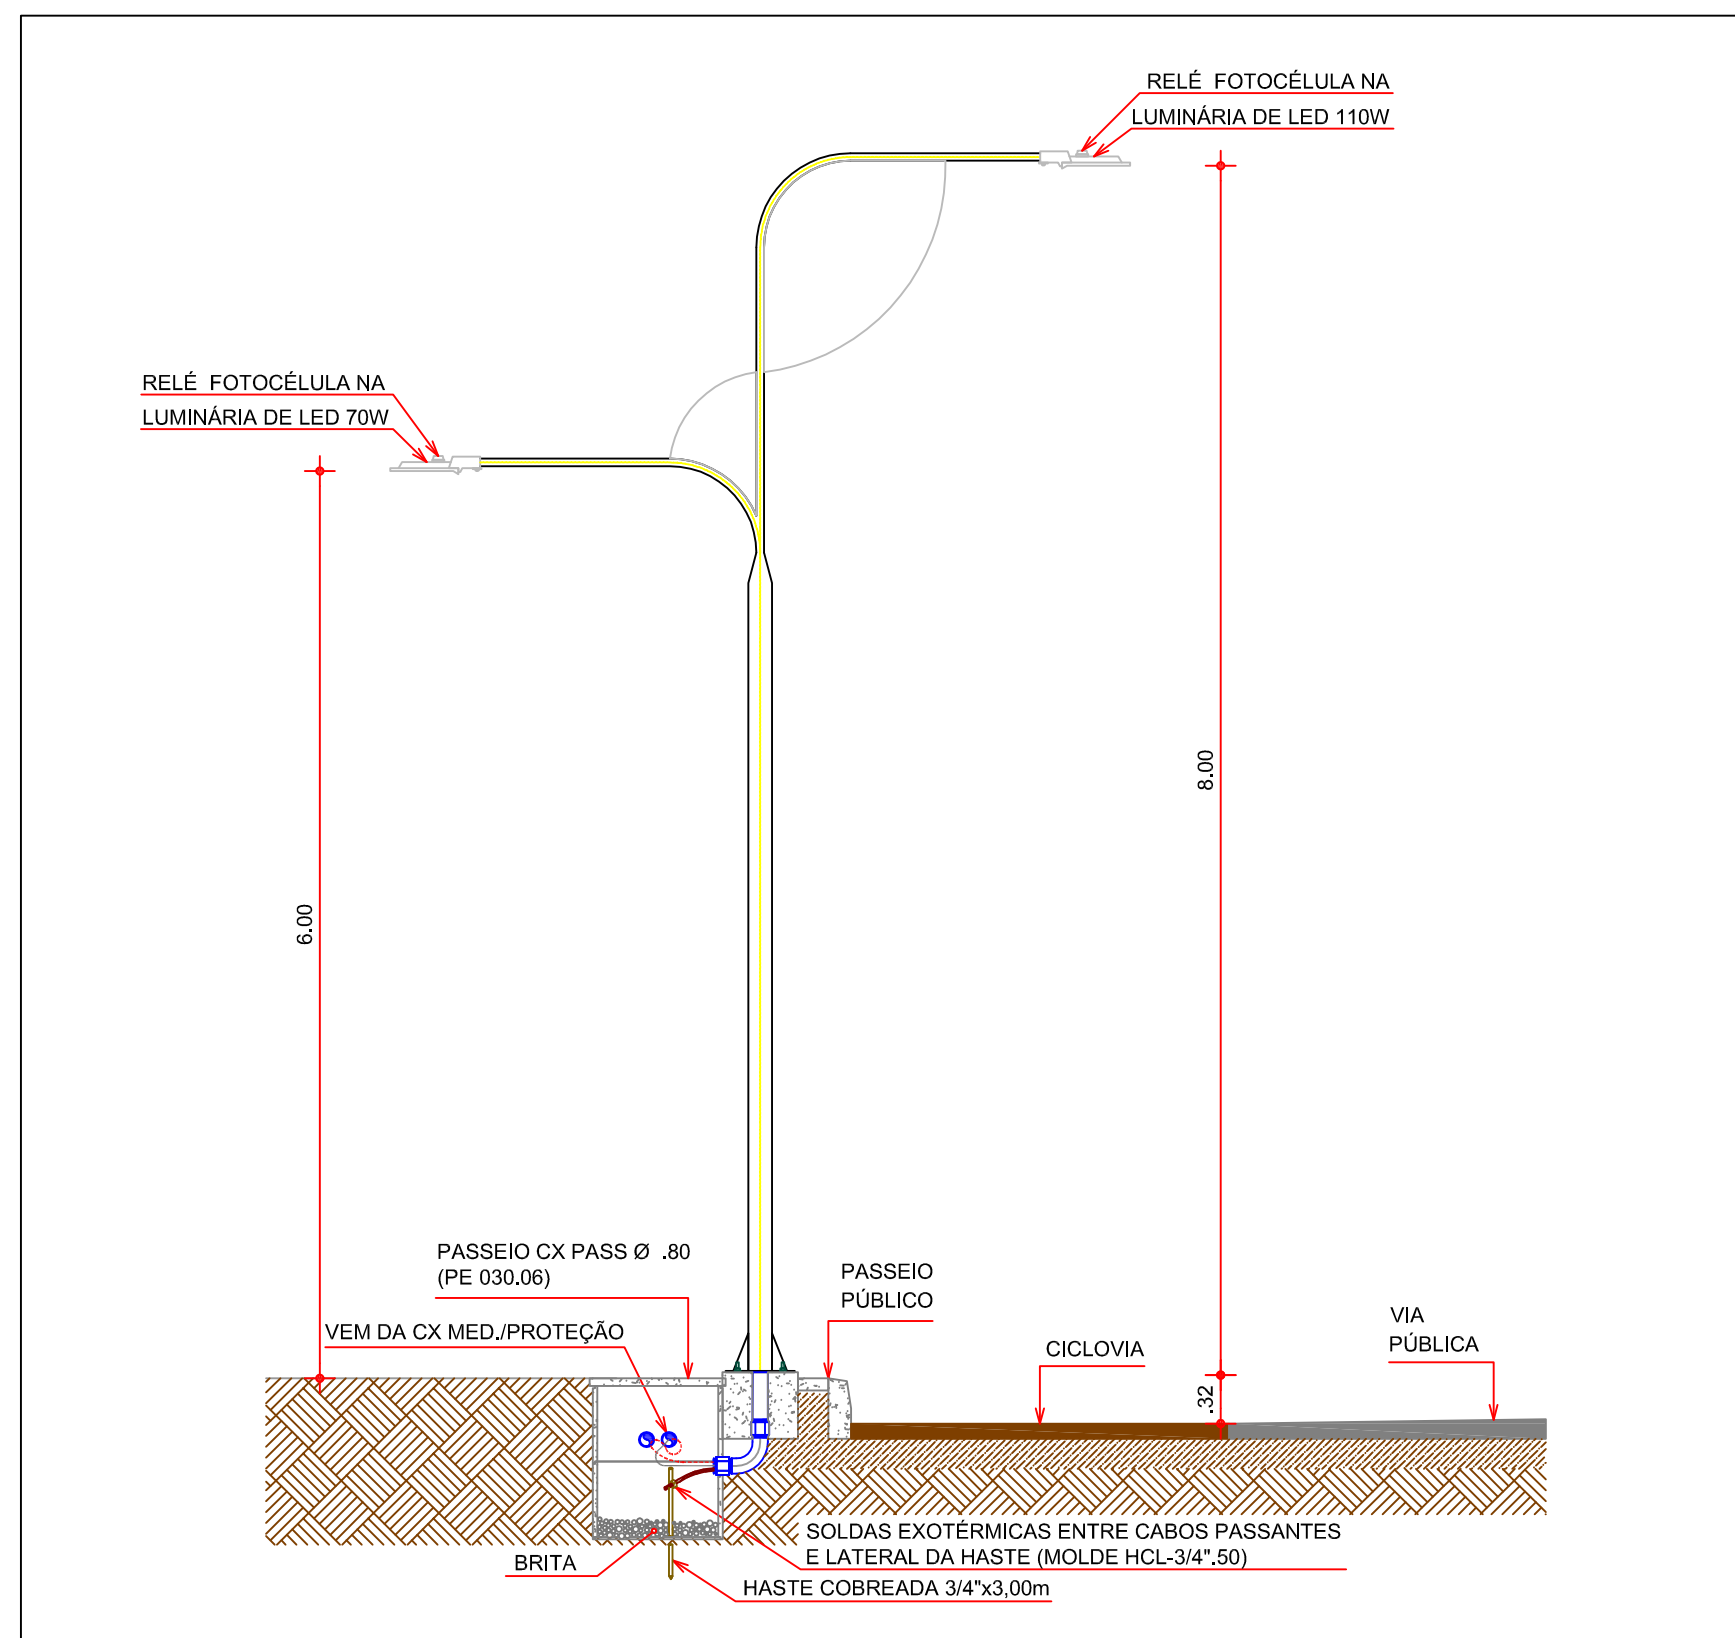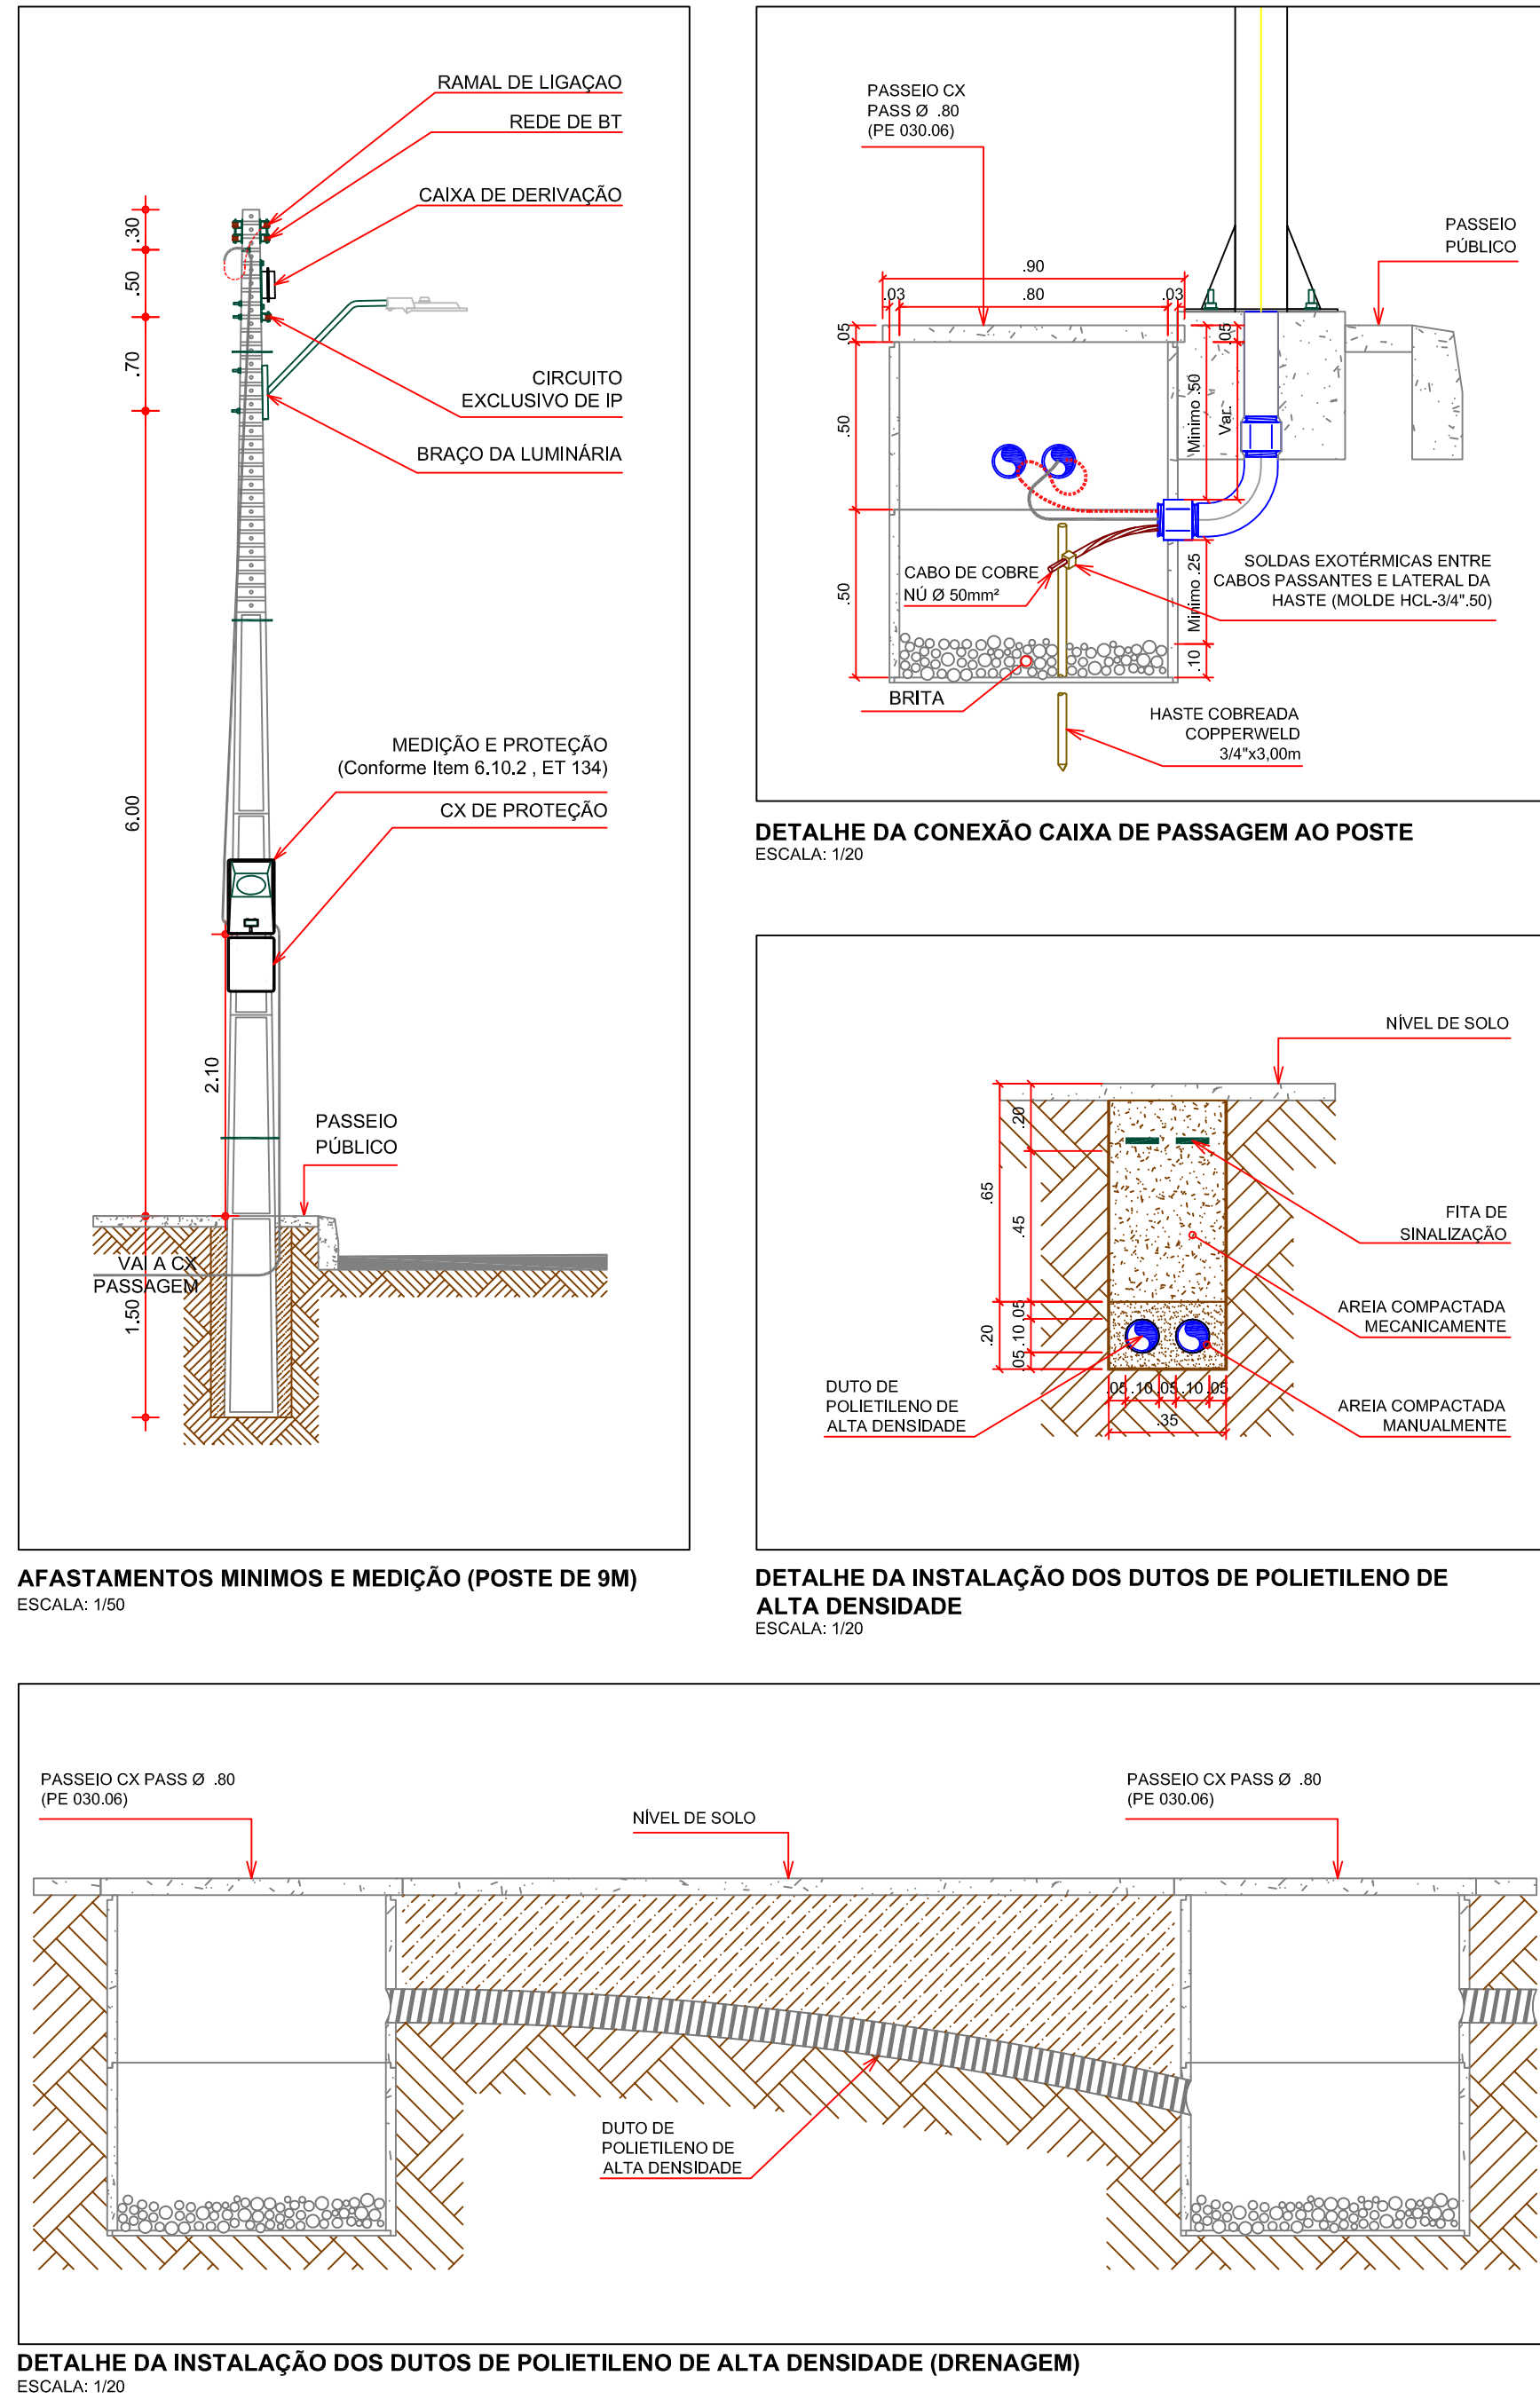


POSTE DECORATIVO E LUMINÁRIAS DE LED 97,0W E 78,0W COM RELÉ FOTOCÉLULA [NA]

ESCALA: 1:1.000

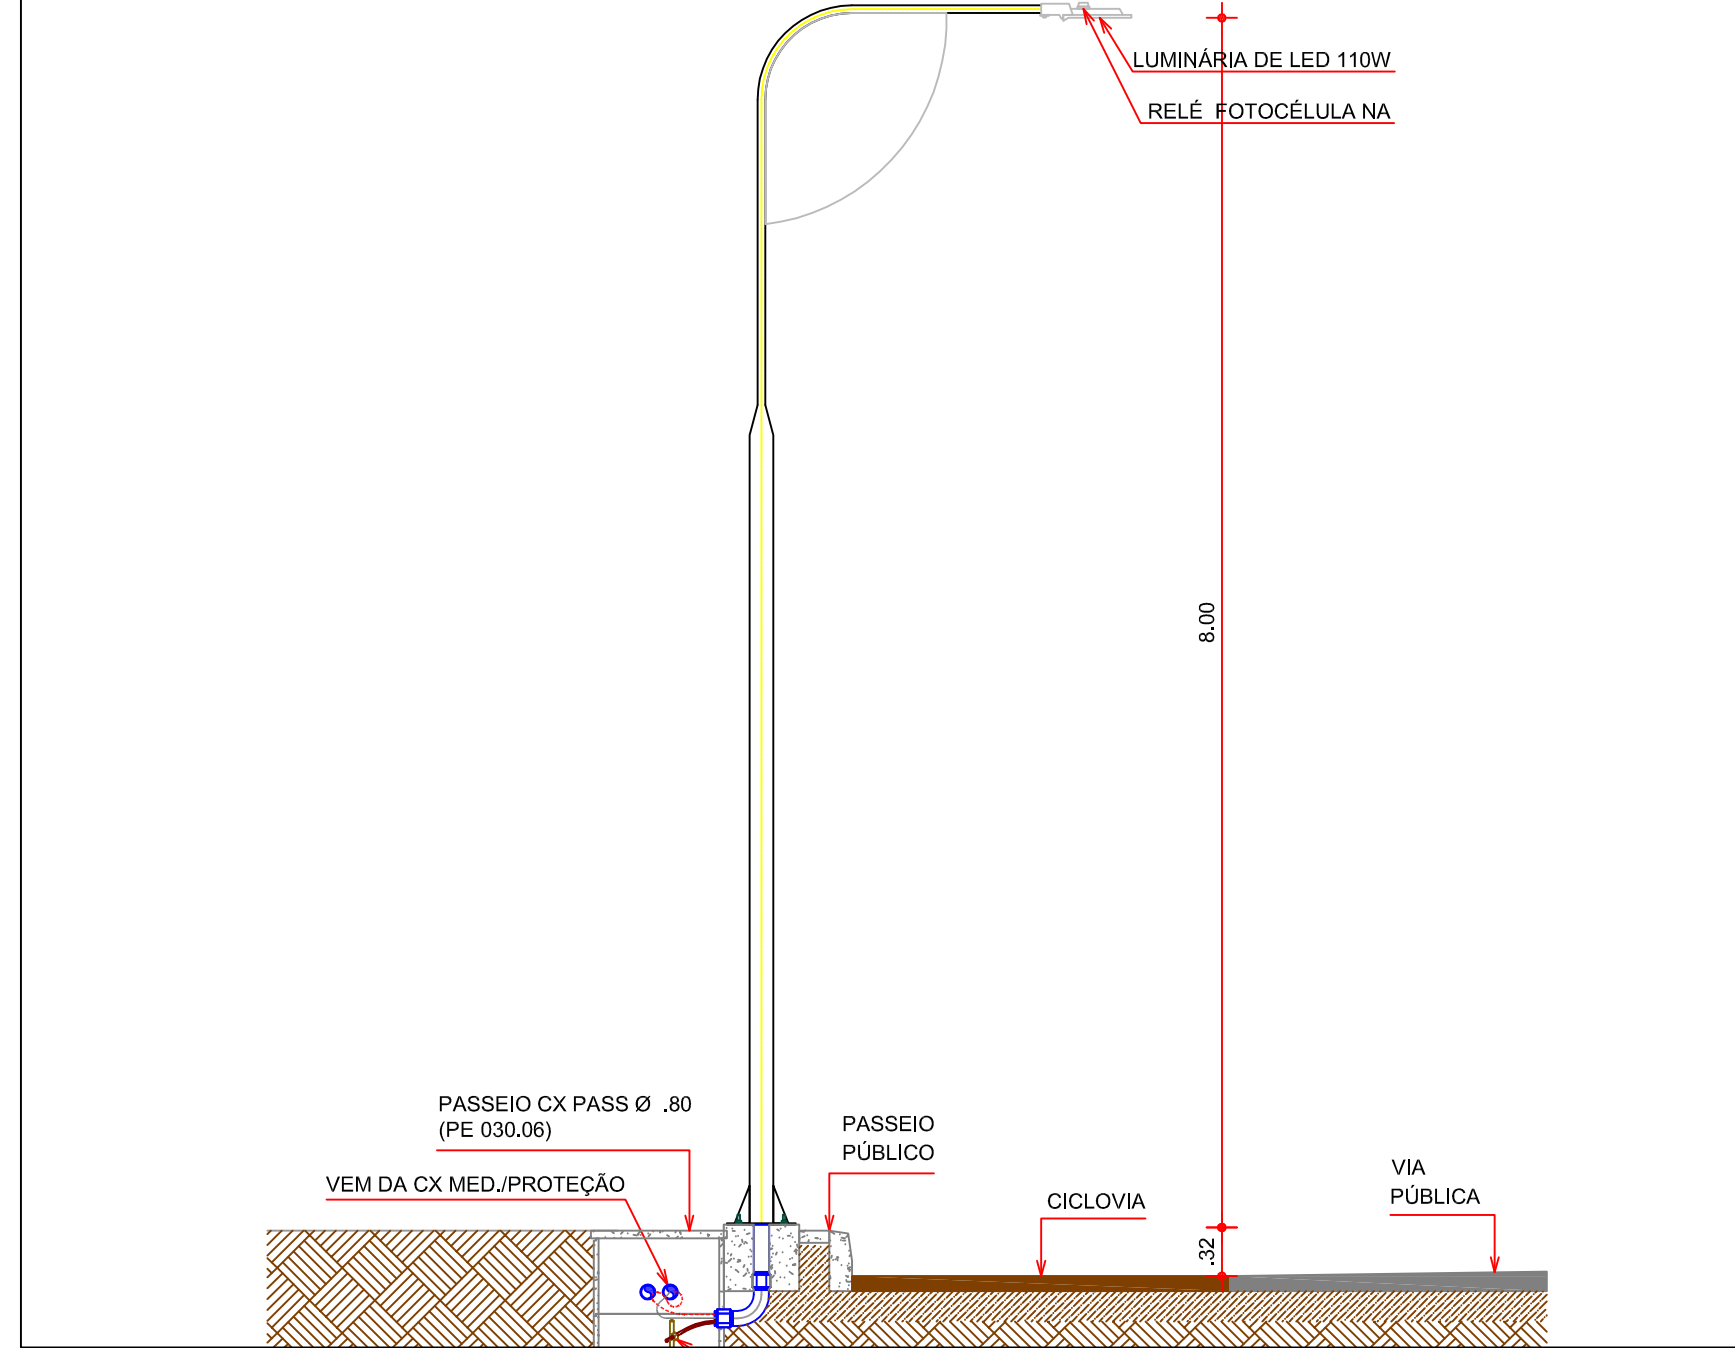

POSTE DECORATIVO E LUMINÁRIAS DE LED 97,0W COM RELÉ FOTOCÉLULA [NA]

ESCALA: 1:1.000

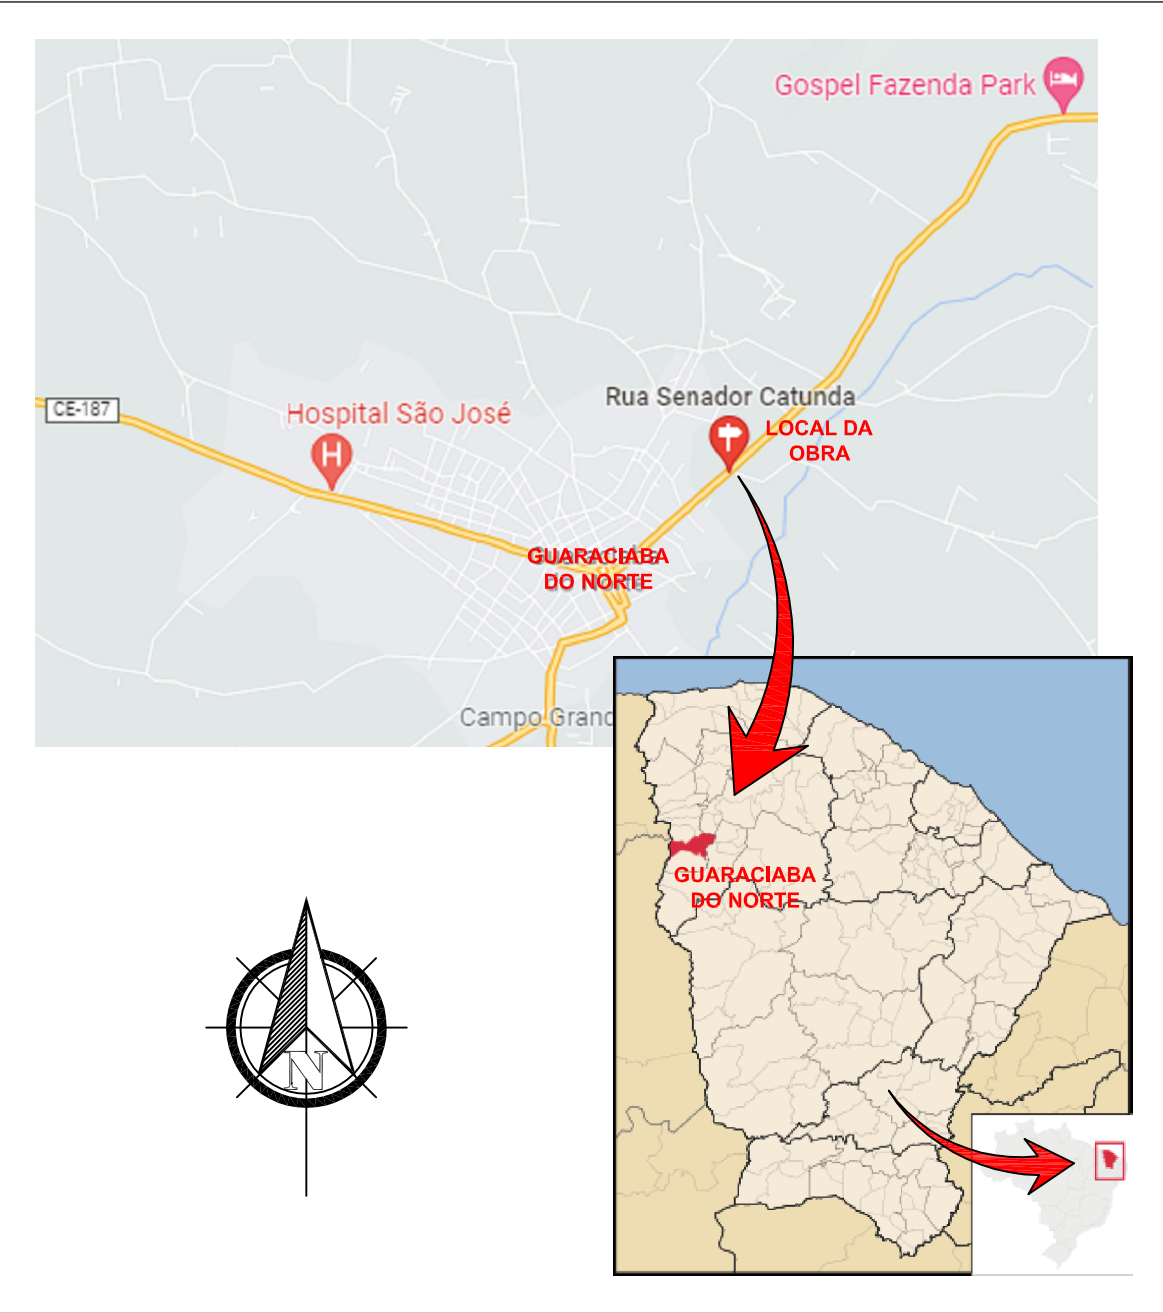

LEGENDA:

- LINHA DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE
- LINHA DE BAIXA TENSÃO EXISTENTE
- LINHA DE MÉDIA TENSÃO EXISTENTE
- LINHA DE BAIXA TENSÃO PART. SUBT. A IMPL.
- POSTE A IMPLANTAR
- POSTE EXISTENTE
- ▣ POSTE A SUBSTITUIR
- ▤ POSTE A RETIRAR
- ▽ TRANSFORMADOR A IMPLANTAR
- ▼ TRANSFORMADOR EXISTENTE
- ▾ TRANSFORMADOR A SUBSTITUIR
- ▿ TRANSFORMADOR A RETIRAR
- ▽ TRANSFORMADOR PARTICULAR
- ⚡ ATERRAMENTO A IMPLANTAR
- ◇ LUMINÁRIA DE 70S A SER IMPLANTADA
- ◇ LUMINÁRIA DE 70S EXISTENTE
- ◇ LUMINÁRIA DE 400S A SER IMPLANTADA
- ◇ LUMINÁRIA DE 400S EXISTENTE
- ◇ LUMINÁRIA LED 97,0W-78,0W EM ESTRUTURA ESPECIAL A IMPLANTAR
- ◇ LUMINÁRIA LED 97,0W EM ESTRUTURA ESPECIAL A IMPLANTAR
- PASSEIO CX PASS Ø 0,80 (PE 030.06)
- ESTRADA CARROÇÁVEL
- ESTRADA VICINAL
- RODOVIA ESTADUAL
- RODOVIA FEDERAL
- ÁRVORE

OBSERVAÇÕES GERAIS

W0-DMR-MAT-18-0130-NBR (Iun. Pública)

6.1. Condições de Acesso

6.1.1. Condição de Acesso

6.1.2. Condição de Acesso

6.1.3. Condição de Acesso

6.1.4. Condição de Acesso

6.1.5. Condição de Acesso

6.1.6. Condição de Acesso

6.1.7. Condição de Acesso

6.1.8. Condição de Acesso

6.1.9. Condição de Acesso

6.1.10. Condição de Acesso

6.1.11. Condição de Acesso

6.1.12. Condição de Acesso

6.1.13. Condição de Acesso

6.1.14. Condição de Acesso

6.1.15. Condição de Acesso

6.1.16. Condição de Acesso

6.1.17. Condição de Acesso

6.1.18. Condição de Acesso

6.1.19. Condição de Acesso

6.1.20. Condição de Acesso

6.1.21. Condição de Acesso

6.1.22. Condição de Acesso

6.1.23. Condição de Acesso

6.1.24. Condição de Acesso

6.1.25. Condição de Acesso

6.1.26. Condição de Acesso

6.1.27. Condição de Acesso

6.1.28. Condição de Acesso

6.1.29. Condição de Acesso

6.1.30. Condição de Acesso

6.1.31. Condição de Acesso

6.1.32. Condição de Acesso

6.1.33. Condição de Acesso

6.1.34. Condição de Acesso

6.1.35. Condição de Acesso

6.1.36. Condição de Acesso

6.1.37. Condição de Acesso

6.1.38. Condição de Acesso

6.1.39. Condição de Acesso

6.1.40. Condição de Acesso

6.1.41. Condição de Acesso

6.1.42. Condição de Acesso

6.1.43. Condição de Acesso

6.1.44. Condição de Acesso

6.1.45. Condição de Acesso

6.1.46. Condição de Acesso

6.1.47. Condição de Acesso

6.1.48. Condição de Acesso

6.1.49. Condição de Acesso

6.1.50. Condição de Acesso

6.1.51. Condição de Acesso

6.1.52. Condição de Acesso

6.1.53. Condição de Acesso

6.1.54. Condição de Acesso

6.1.55. Condição de Acesso

6.1.56. Condição de Acesso

6.1.57. Condição de Acesso

6.1.58. Condição de Acesso

6.1.59. Condição de Acesso

6.1.60. Condição de Acesso

6.1.61. Condição de Acesso

6.1.62. Condição de Acesso

6.1.63. Condição de Acesso

6.1.64. Condição de Acesso

6.1.65. Condição de Acesso

6.1.66. Condição de Acesso

6.1.67. Condição de Acesso

6.1.68. Condição de Acesso

6.1.69. Condição de Acesso

6.1.70. Condição de Acesso

6.1.71. Condição de Acesso

6.1.72. Condição de Acesso

6.1.73. Condição de Acesso

6.1.74. Condição de Acesso

6.1.75. Condição de Acesso

6.1.76. Condição de Acesso

6.1.77. Condição de Acesso

6.1.78. Condição de Acesso

6.1.79. Condição de Acesso

6.1.80. Condição de Acesso

6.1.81. Condição de Acesso

6.1.82. Condição de Acesso

6.1.83. Condição de Acesso

6.1.84. Condição de Acesso

6.1.85. Condição de Acesso

6.1.86. Condição de Acesso

6.1.87. Condição de Acesso

6.1.88. Condição de Acesso

6.1.89. Condição de Acesso

6.1.90. Condição de Acesso

6.1.91. Condição de Acesso

6.1.92. Condição de Acesso

6.1.93. Condição de Acesso

6.1.94. Condição de Acesso

6.1.95. Condição de Acesso

6.1.96. Condição de Acesso

6.1.97. Condição de Acesso

6.1.98. Condição de Acesso

6.1.99. Condição de Acesso

6.1.100. Condição de Acesso

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE		Subestação:	NH 014
Projeto de Instalações Elétricas de Iluminação Pública Rua Cap. Ferreira (Trecho 04)		Qt. Postes:	22
		Qt. Transformador:	00
		Clientes Novos:	01
		Data:	fevereiro/2022
		Extensão BT (m):	644
		Extensão MT (m):	00
		Potência Instalada:	3,36 KVA